


### Information Briefkastenanlagen für das Türseitenteil


Um modernen Wärmedämmungserfordernissen gerecht zu werden, sollten im Türseitenteilbereich thermisch getrennte Anlagen eingesetzt werden.

Die Dämmstärke kann dabei der baulichen Situation angepaßt werden, wobei die Standardisolationstärke 24 mm beträgt.

**Nachfolgende Illustration zeigt den grundsätzlichen Aufbau einer Türseitenteilanlage mit thermischer Trennung (Art.-Nr. 02-559)**

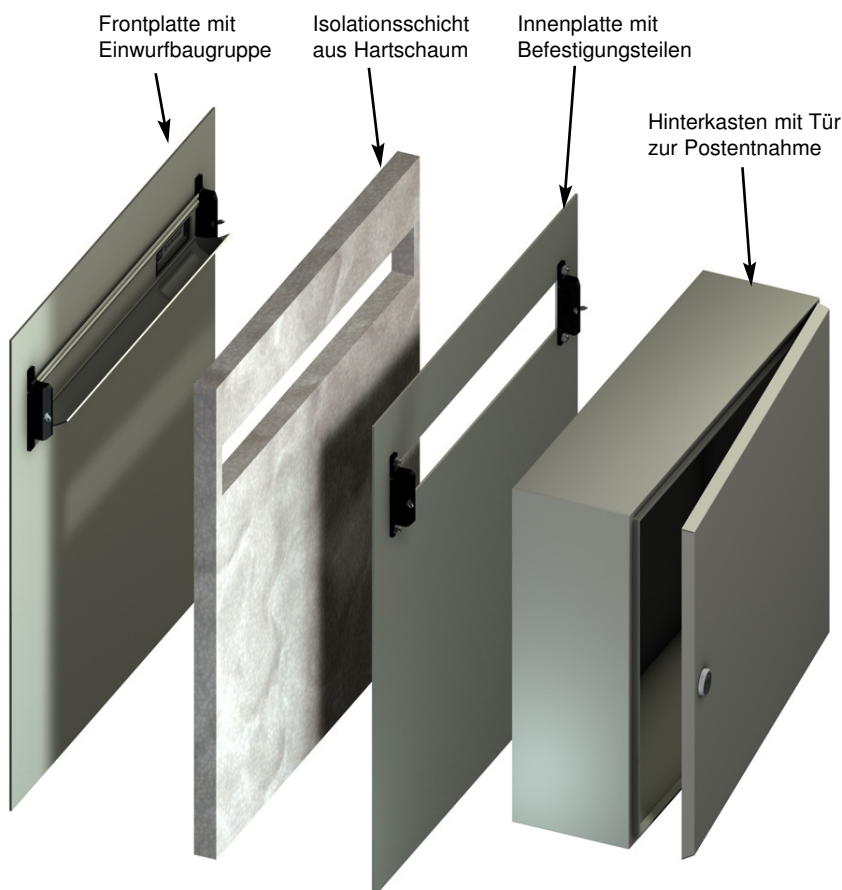

## Türseitenteilanlage 8-teilig mit thermischer Trennung

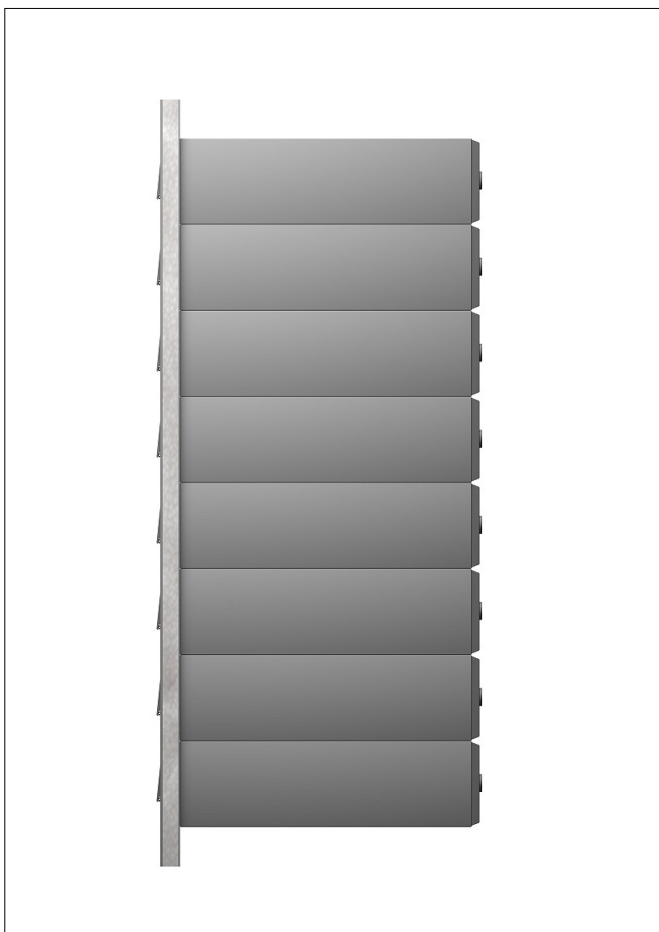

JU-Metallwarenfabrik GmbH  
Landauer Str. 14, 21+23  
D-74582 Gerabronn  
Tel. : 0 79 52 / 6 03-0  
Fax : 0 79 52 / 6 03-102  
e-Mail: info@ju-online.de  
<http://www.ju-online.de>